

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Водоканал-Сервис»**

Почтовый адрес: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 87
Тел/факс: 8(39565) 5-05-48
E-mail: vodokanal.pto@mail.ru
Реквизиты: ИНН 3818018814 / КПП 381801001, ОГРН 1053818022653
ОКВЭД 41.00; 90.00.1; 45.11.2
Р/сч. № 40702810518350003859 Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск,
БИК 042520607, К/сч. № 30101810900000000607

Исх. № 38
«22» 01 2024г.

г. Усть-Кут

Администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)

И. о. председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Усть-Кутского муниципального образования
Седуновой М.В.

kumiukmogp@yandex.ru

**Технические условия
на подключения к инженерным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.**

Потребитель, расположенный по адресу: участок с кадастровым номером: 38:18:040301:1034, Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир земельный участок с кадастровым номером 38:18:040301:753, почтовый адрес ориентира: Российская федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Речников №2К, участок находится в 24м на северо-восток от ориентира, площадью 152 кв.м.

Заказчик: КУМИ

1. Так как у нас отсутствует тариф на подключения Абонентов к централизованным сетям водоснабжения. Все присоединения к инженерным сетям производит Заказчик квалифицированным персоналом, после завершения монтажных работ, обязательно присутствие представителя ООО «УК Водоканал-Сервис».

На подключения к инженерным сетям централизованному:

- водоснабжению: точка «ТК4а» (см. схему)
- водоотведению: точка «КК1» (см. схему)

2. Максимальная нагрузка в точке подключения:

- по водоснабжению: 0,2 м³/час, 2 м³/сут.
- по водоотведению: 0,2 м³/час, 2 м³/сут.
- гарантированный свободный напор – 30 м.в.ст.

3. Технологические характеристики точки подключения:

- по водоснабжению: Коммерческий прибор учета холодной воды Ду 20 в точке врезки, фланцевую запорную арматуру Ду 20, материалы для присоединения приобретает Абонентом. Предусмотреть обогрев трубопровода и прибора учета греющим кабелем с

утеплением теплоизоляцией для предотвращения замерзания трубопровода в холодное время года.

4. Подключаемые сети и сооружения должны соответствовать требованиям «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», СП 30.13330 «СНиП 2.04.01 - 85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

5. Проектную документацию на водоснабжения, наружные сети, предоставить на согласование в ООО «УК Водоканал – Сервис».

7. Предоставить в ООО УК «Водоканал-Сервис» документы, подтверждающие балансодержателя инженерных сетей с указанием лица ответственного за содержание и ремонт.

8. По окончании монтажных работ, до пуска в эксплуатацию, заключить «Единый договор на водоснабжение и водоотведение» с ООО «УК Водоканал-Сервис».

9. Срок подключения устанавливается по факту готовности к подключению объекта капитального строительства. При обнаружении дефектов, низкого качества материалов или производства работ, подключение смонтированных трубопроводов не допускается.

10. Срок действия Технических условий 3 года с даты их выдачи, по истечении этого срока возможно изменение указанных параметров.

11. При не выполнении технических условий, а также при отсутствии у абонента договора, на водоснабжение, ООО «УК Водоканал-Сервис» оставляет за собой право по отключению водоснабжения без предварительного уведомления!

Дополнительные условия:

После проведения строительно-монтажных работ восстановить благоустройство территории.


Приложение:

Схема к ТУ на подключение к инженерным сетям.

Генеральный директор
ООО «УК Водоканал – Сервис»

О. Н. Калашник

исп. ПТО
тел. 5-26-50

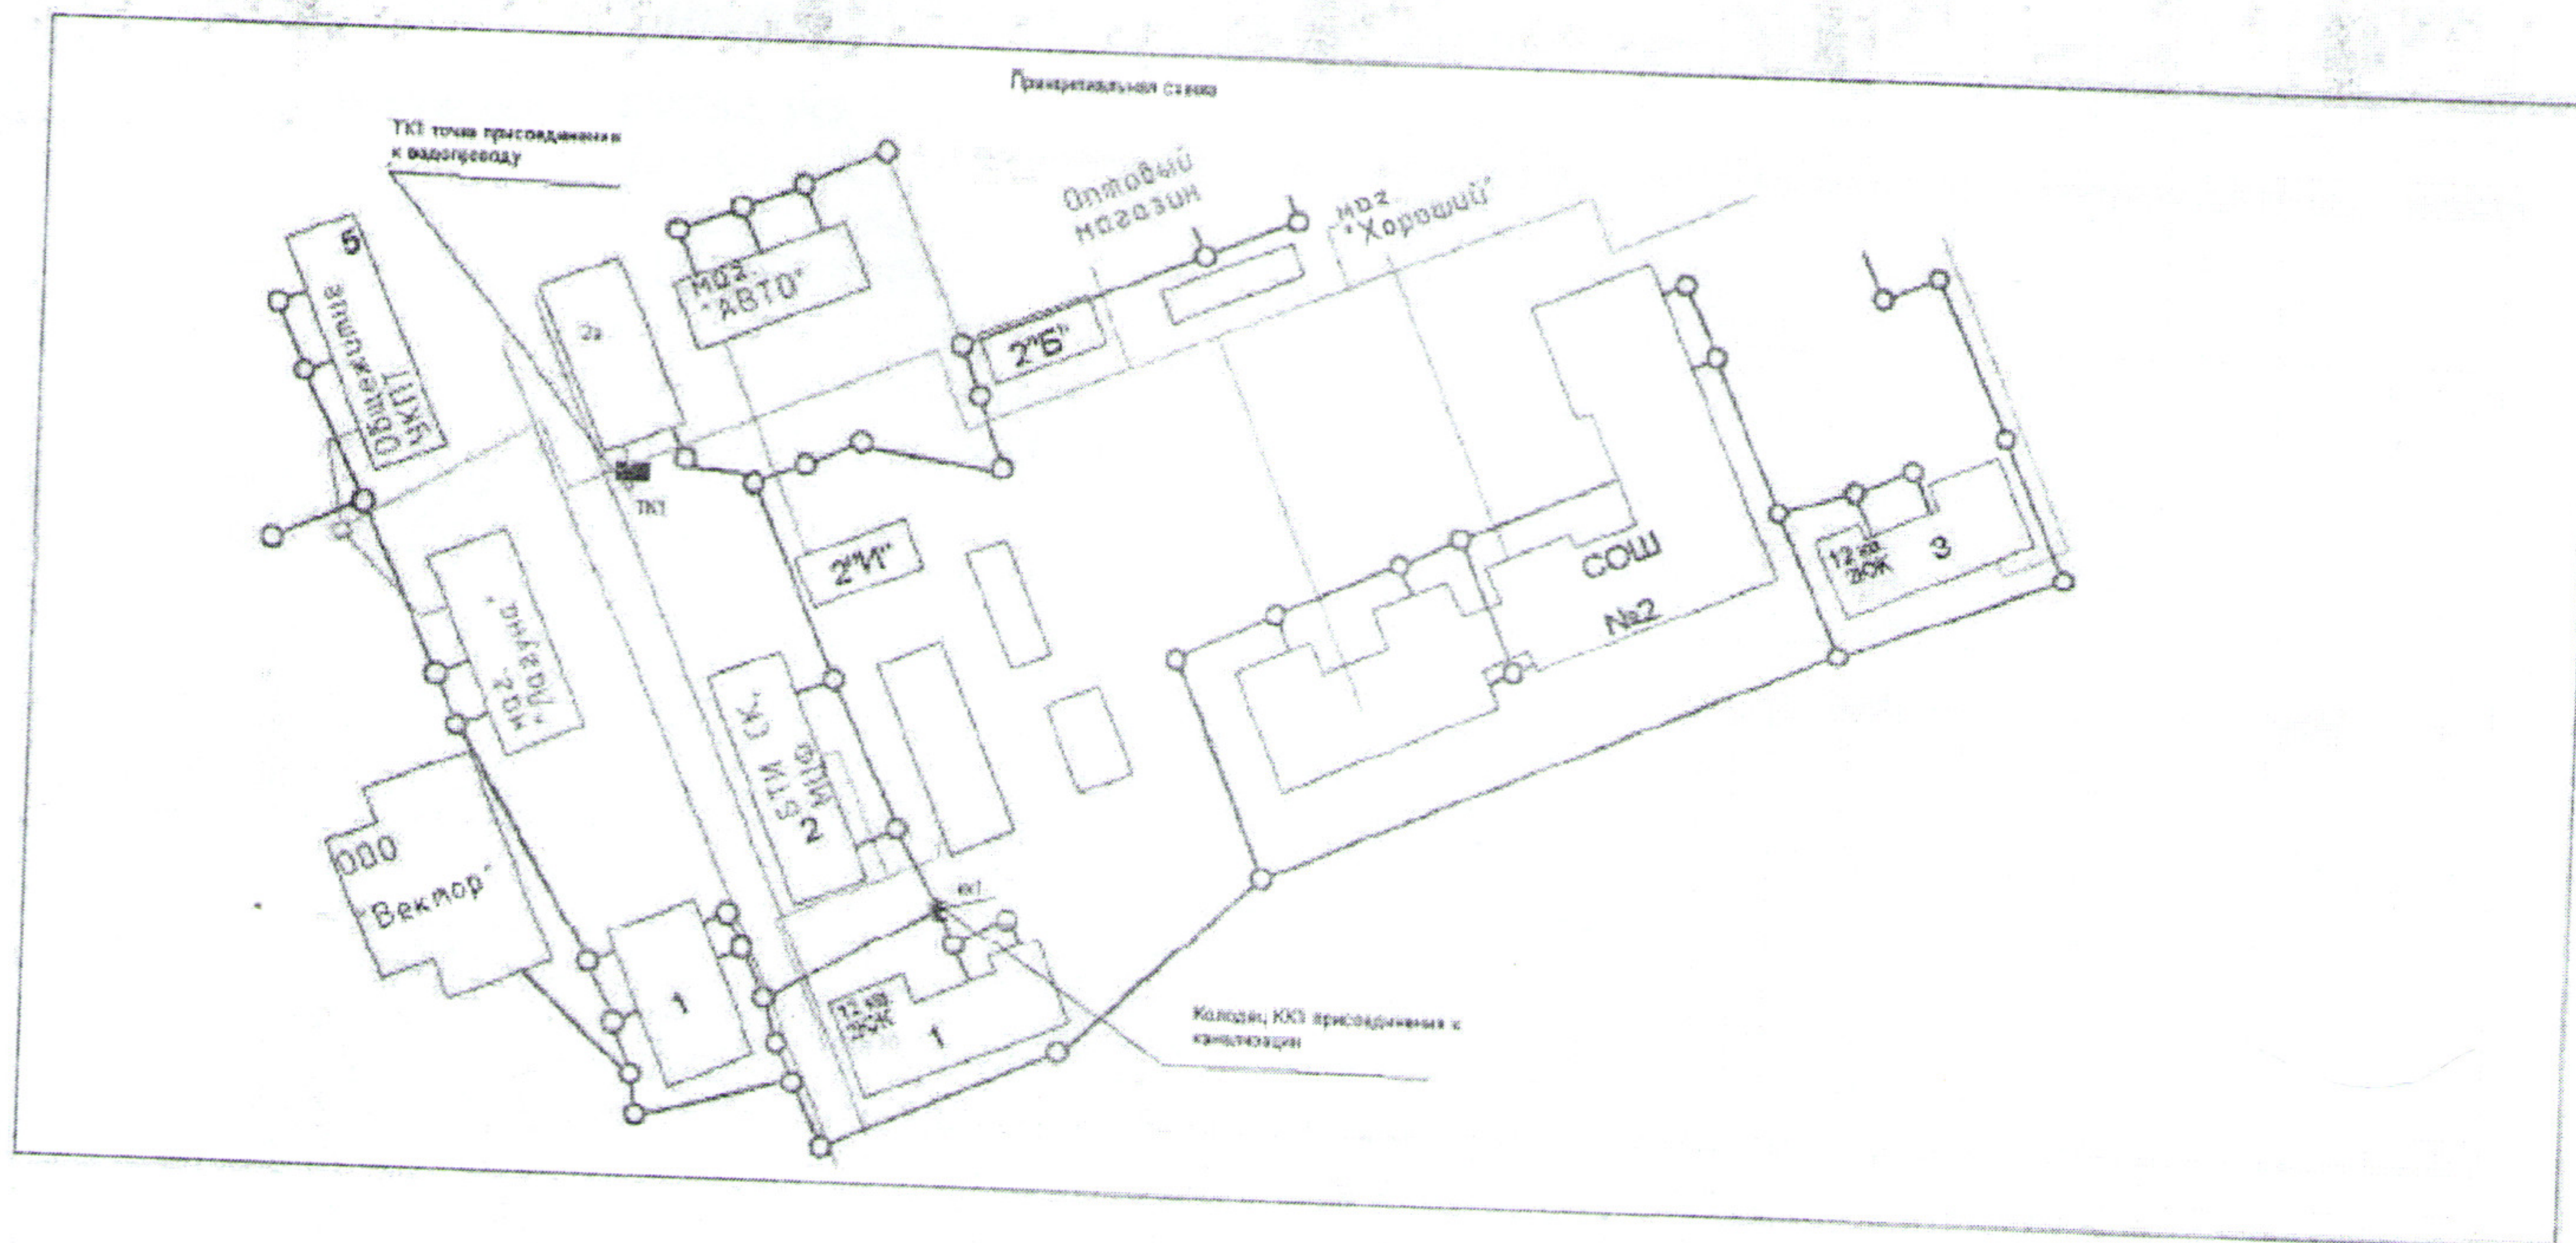

✓

**Общество с ограниченной
ответственностью**

«Усть-Кутские тепловые сети и котельные»

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, 136, п/о 1, а/я 25
тел/факс 8(39565) 5-77-80
E-mail: uktsk@mail.ru
ИНН 3818025152, КПП 381801001,
БИК 042520607
р/с 40702810418090005903
Байкальский банк ПАО «Сбербанк»
г. Иркутск
к/с 30101810900000000607

Председателю комитета по управлению
муниципальным имуществом
Усть-Кутского муниципального
образования
Ю.В. Сыч

Исх. № 57/15864 от «18» 12 2023 г.

На Ваш запрос № 7321/23 от 10.10.2023 г. предоставляем следующую информацию о технических условиях подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства:

Земельный участок с кадастровым номером 38:18:040301:1034, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 2К площадью 152 м².

Виды разрешенного использования: хранение автотранспорта

Подключение возможно.

- максимальная нагрузка 0,002 Гкал/час.
- срок действия технических условий 3 года.
- срок подключения объекта капитального строительства действует до окончания срока действия технических условий.
- плата за технологическое присоединение не взимается.

Директор
ООО «Усть – Кутские тепловые сети и котельные»


Воронина Т. В.

Исп. ПТО
1.6-18-17

64-10250/23
19.12.2023